

Fig. 1 a

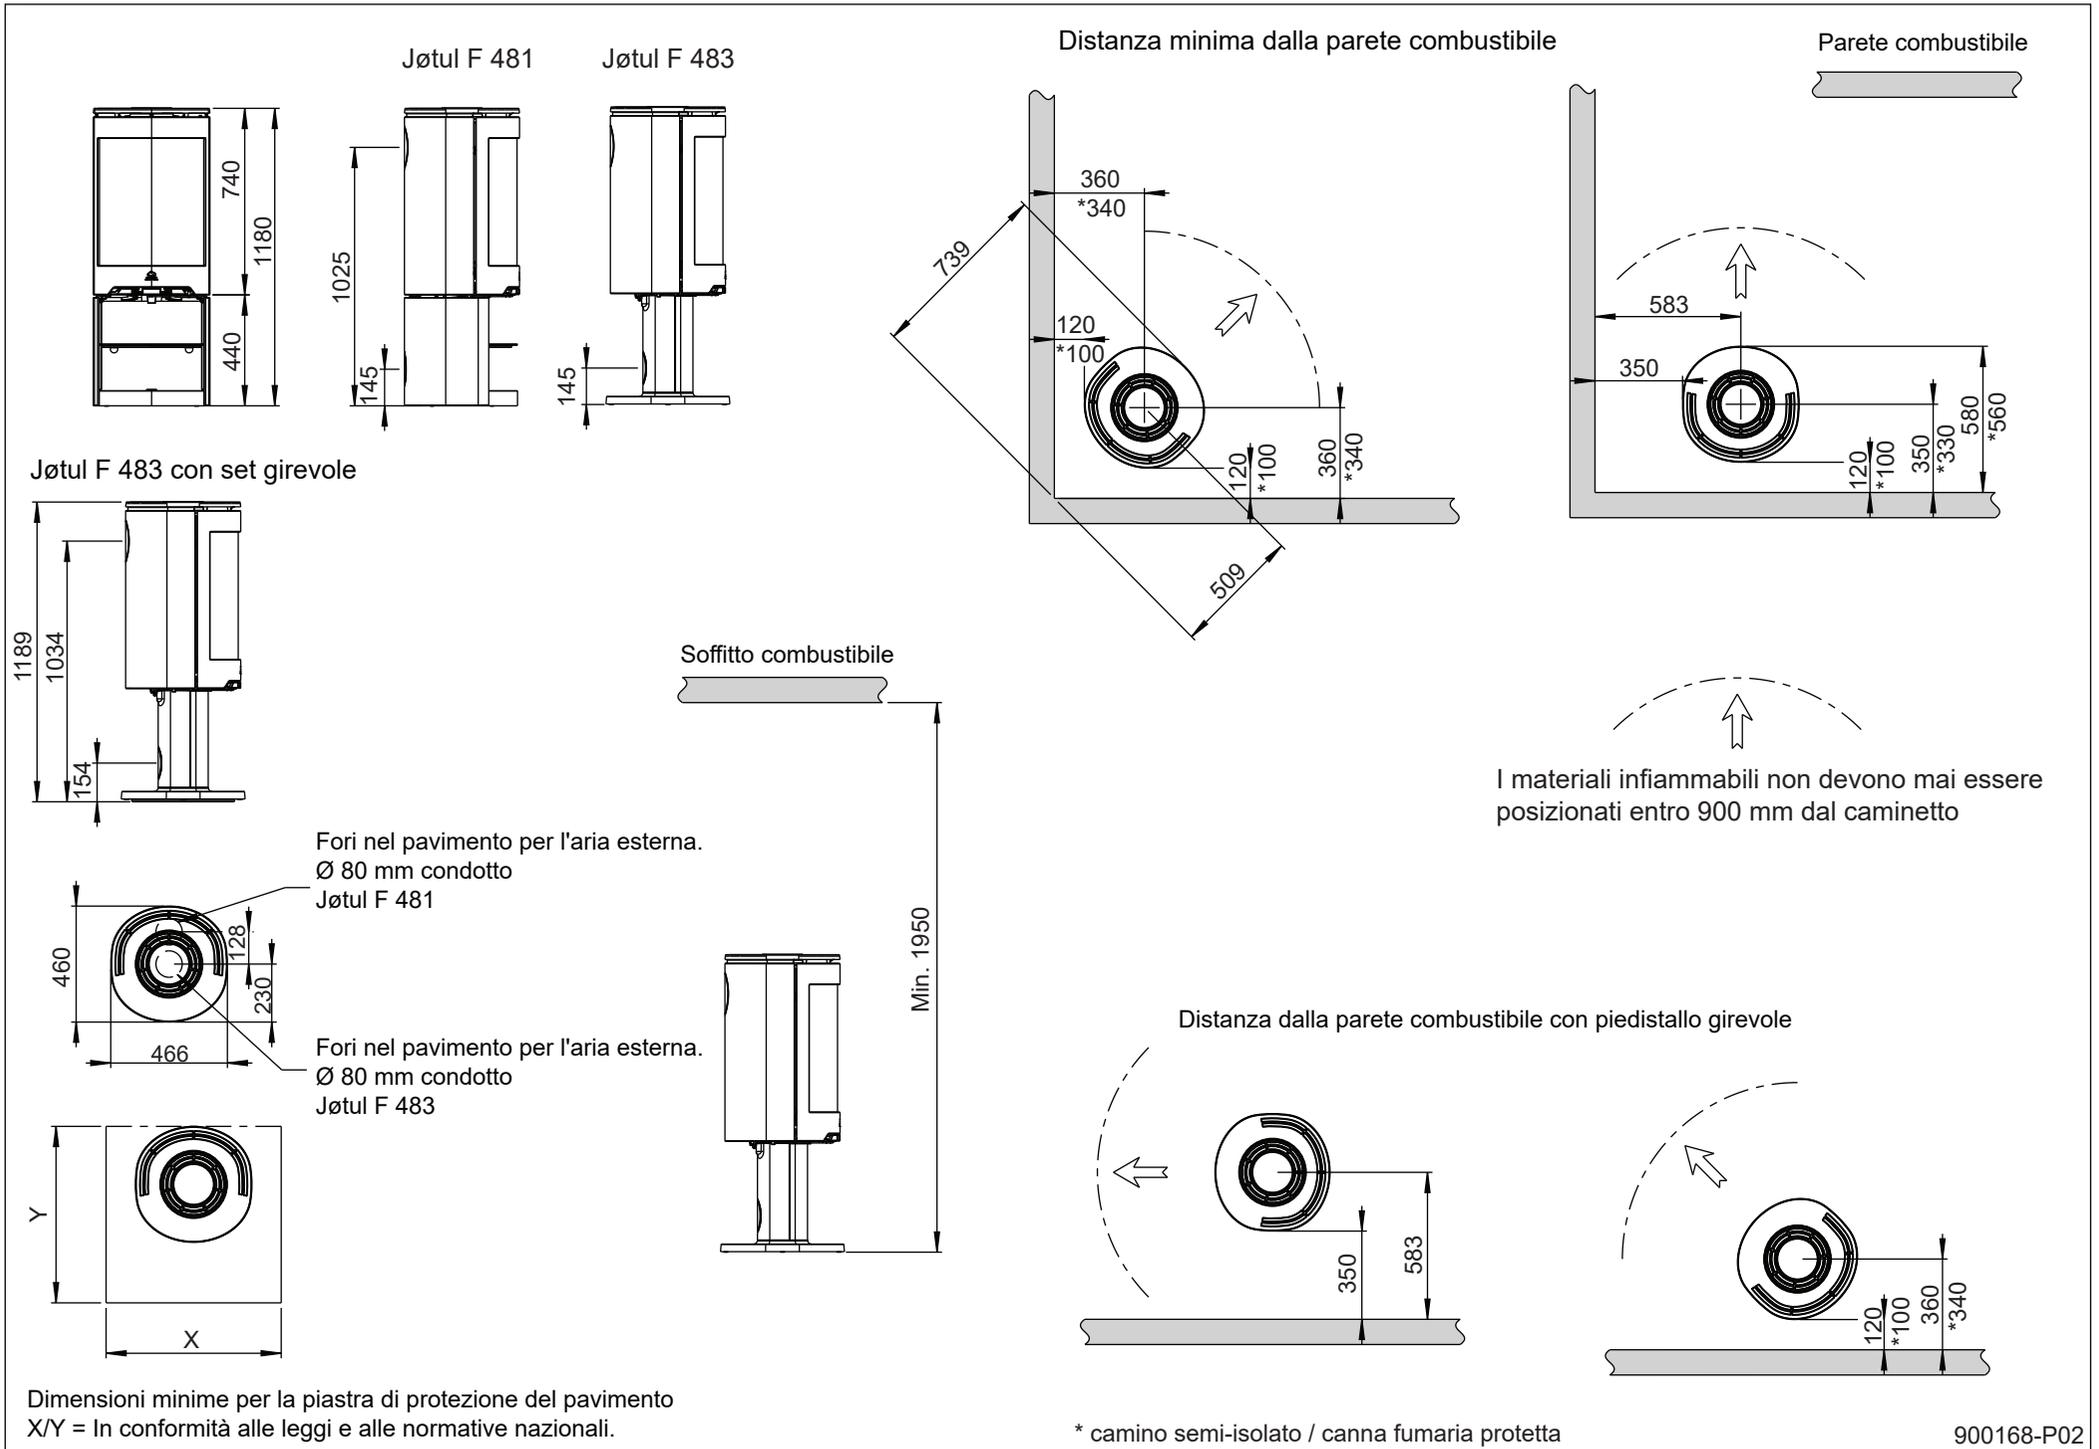


Fig. 1 b


Jøtul F 481 / F 483

Distanza minima dalla parete combustibile protetta da un muro tagliafuoco.

Esterna

Parete combustibile

Muro tagliafuoco

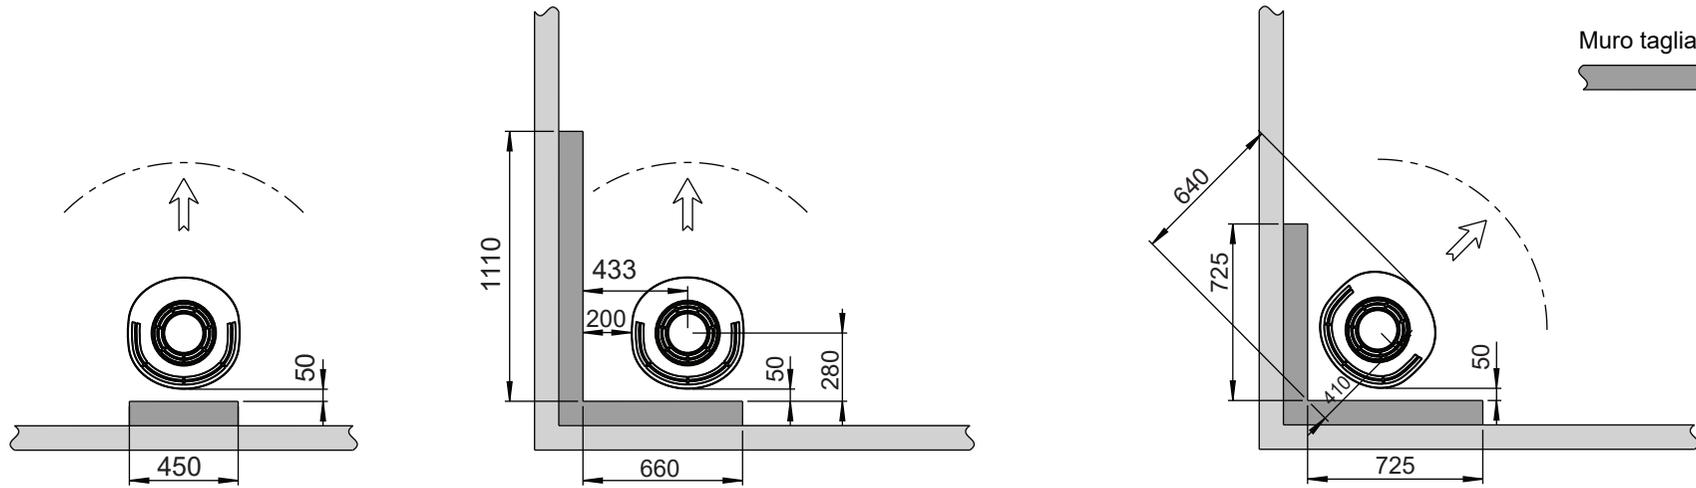

Integrata

